

## ВОЛЬТМЕТРИ ЦИФРОВІ AD22-22DVM



### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


#### 1. Призначення

Вольтметри цифрові AD22-22DVM АСКО-УКРЕМ™ (далі – вольтметри) призначені для вимірювання напруги в електричних колах змінного струму в діапазоні 80...500В.

Застосовуються в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

#### 2. Умовне позначення


**ADXX-Y**

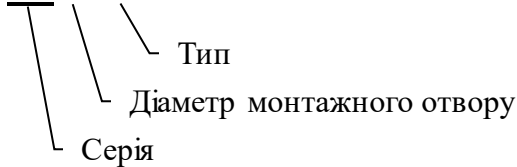

#### 3. Технічні характеристики

Діапазон вимірювальної величини, В	АС	80...500
Клас точності		1,0
Споживана потужність, Вт		1
Діапазон робочих температур, °С		-5...+45
Ступінь захисту		IP40

#### 4. Габаритні та установчі розміри

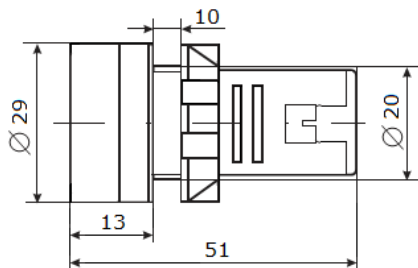

#### 5. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу вольтметрів допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж. Монтаж повинен здійснюватись при температурі -15...+40°C і відносній вологості повітря не більше 75%.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на рік.

#### 6. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

## **7. Транспортування та зберігання**

Транспортування та зберігання вольтметрів повинно здійснюватися при температурі від -30 до +50°C, вологості повітря не більше 90%.

## **8. Гарантійні зобов'язання**

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність вольтметрів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**

**Київська обл., Києво-Святошинський район,**

**с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В**

**(044) 500-0033**

**www.asko.ua, info@asko.ua**

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Штамп магазину